


Scostamenti limite per campi di dimensioni fondamentali					
da 0,5 ¹⁾	oltre 3	oltre 6	oltre 30	oltre 400	oltre 1000
fino a 0,3	fino a 6	fino a 30	fino a 120	fino a 1000	fino a 2000
±0,05	±0,05	±0,1	±0,15	±0,3	±0,5
±0,05	±0,05	±0,1	±0,15	±0,3	±0,5

1) Per le dimens. nominali minori di 0,5 mm, gli scostamenti devono essere indicati vicino alla/e dimens./i nominale/i relativa/e

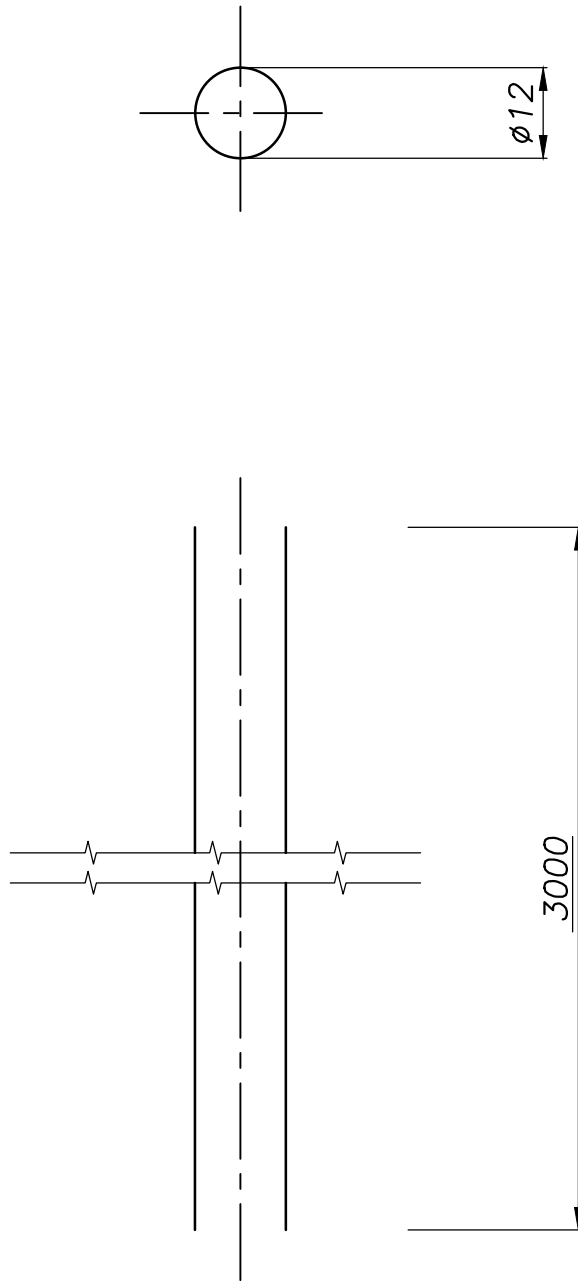

Stato delle superfici		Tratt. termico o superficiale							
		SATINATO							
Materiale da commercio		Materiale unificato		Firma e timbro per accettazione Signature and stamp for confirmation					
		AISI 304							
Descrizione				Scala					
E005				1:1					
				Disegnato		Controllato		Approvato	
				Data		31/08/15			
				Firma		Hiso A.			
				Dis. vecchio		Codice		AR042285-0	
Via Vicenza, 6/14 - 36034 Malo (Vicenza) · Tel. + 39 0445 580 580 · Fax +39 0445 580 874 www.iamdesign.com www.arteferro.com www.gonzatocontract.com www.nuovacogeme.com									